



Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością


(EPWiK Sp. z o.o.)

82-300 Elbląg, ul. Rawska 2-4

NIP: 578-00-02-157
REGON: 170172210

tel. +48 55 230-71-05
fax +48 55 230-71-03

e-mail: epwik@epwik.com.pl
http://www.epwik.com.pl

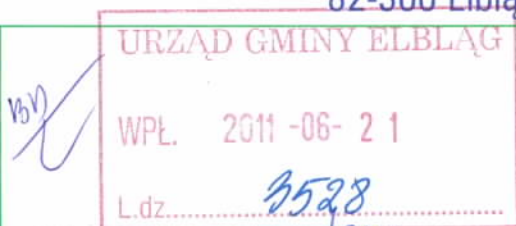

Elbląg, dnia 17 czerwca 2011 r.

Gmina Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

200.210.W132-73/2011 3153

WT nr 487/GE

Dotyczy: **warunków technicznych na dostawę wody dla istniejącego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w m. Raczki Elbląskie - dz. nr 6/4 gm. Elbląg**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.06.2011 r. podajemy następujące warunki techniczne:

I wariant

Dostawę wody dla istniejącego budynku mieszkalnego należy przewidzieć z istniejącej sieci wodociągowej Ø 110 mm PVC w m. Raczki Elbląskie – dz. nr 17/1.

Należy zaprojektować i wybudować odcinek sieci wodociągowej z hydrantem p. poż. do wysokości lokalizacji istniejącego budynku (dł. ok. 350 mb.). Bezpośrednio zasilenie w wodę budynku mieszkalnego należy przewidzieć z projektowanej sieci wodociągowej. Wodomierz skrzydełkowy należy zamontować w budynku – bezpośrednio za zewnętrzną ścianą. Za zaworem odcinającym za wodomierzem należy zamontować zawór antyskażeniowy.

Wytyczne dla projektowanej sieci i przyłącza wody zawarte są w załączonych wymaganiach technicznych.

II wariant

Dostawę wody dla istniejącego budynku mieszkalnego należy przewidzieć z istniejącej sieci wodociągowej Ø 110 mm PVC w m. Raczki Elbląskie (dz. nr 17/1).

Bezpośrednio za miejscem włączenia należy przewidzieć studnię wodomierzową z zestawem wodomierzowym. W studni za zaworem odcinającym za wodomierzem należy zamontować zawór antyskażeniowy. Na lokalizację projektowanej studni wodomierzowej należy uzyskać zgodę właściciela terenu.

Wytyczne dla projektowanego przyłącza wody zawarte są w załączonych wymaganiach technicznych.

Niniejsze warunki techniczne ważne są 1 rok od daty ich wystawienia. Na powyższe prace należy opracować dokumentację projektową i uzgodnić ją w EPWiK - Dział Techniczny.

Z-CA DYREKTORA ds. technicznych
PROKURENT

mgr inż. Andrzej Kurkiewicz

W załączeniu:

- wymagania techniczne