


TE-2

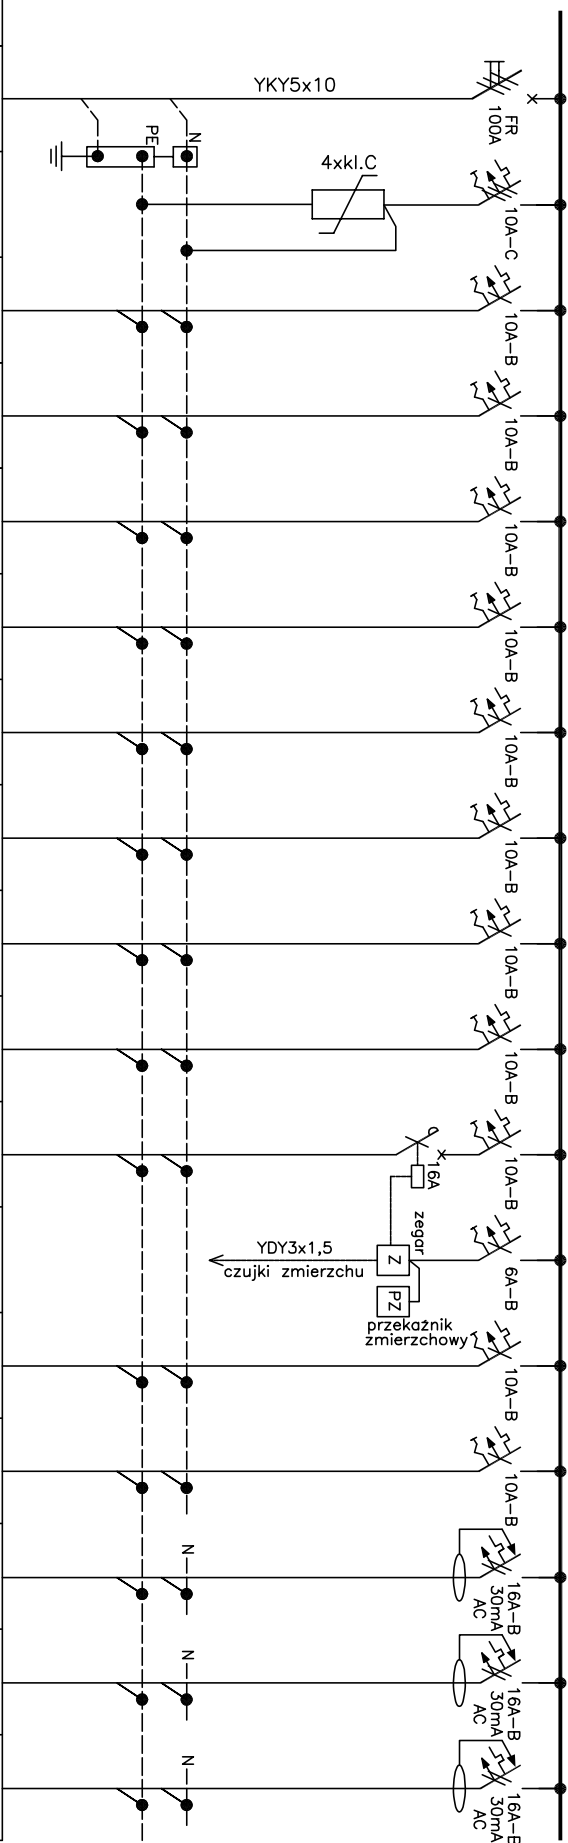

| Odbiory: | wyłącznik główny | ochrona przepięciowa | oświetlenie | oświetlenie | oświetlenie | oświetlenie | oświetlenie | oświetlenie | oświetlenie kierunkowe | oświetlenie zewnętrzne | sterowanie | rezerwa | rezerwa | gniazda | gniazda | gniazda |
|------------------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|------------------------|------------|---------|---------|------------|------------|------------|
| Nr obwodu/ | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Typ przewodu lub kabla | | | YDY203x1,5 | YDY203x1,5 | YDY203x1,5 | YDY203x1,5 | YDY203x1,5 | YDY203x1,5 | YDY203x1,5 | YDY204x1,5 | YDY203x1,5 | | | YDY203x2,5 | YDY203x2,5 | YDY203x2,5 |
| Moc/ilość | | szt.4 | 0,8kW | 1,3kW | 1,2kW | 1,8kW | 1,4kW | 1,3kW | 0,6kW | szt.10 | 0,4kW | | | 0,6kW | 0,7kW | 0,7kW |

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-S 0,4kV

RUSZCZAK S.C.

02-695 WARSZAWA
ul. Dączyńska 8 m81
tel. 843-10-00, tel./fax 870-53-32

Biuletyn:

GINNY BUDINEK UZYTOKOWY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
NOWAKOWO GMINA ELBLĄG NA
DZIAŁKACH NR 81, 82/1, KM-2

Projektował: inż. Tadeusz Ruszczak
upr. bud. St 491/84

Data: 10.2011.

Nazwa rysunku:

SCHEMAT TABLICZNY TE-2

Pracował: mgr inż. Joanna Jaswikło

Stadium: P.B.W.

Sprawdził: mgr inż. Waldemar Duranc
upr. bud. St. 239/86

Skala:

Nr rysunku: E-47/11-11.1