


Oznaczenia:

- ⌚ - włącznik pojedynczy IP65
- ⌚ - wyłącznik pojedynczy
- ⌚ - wyłącznik świecznikowy
- ⌚ - włącznik schodowy
- X - lampa oświetleniowa nasufitowa
- ⌚ - lampa oświetleniowa naścienna
- ⌚ - gniazdo wtykowe podwójne 230V
- ⌚ - gniazdo wtykowe hermetyczne

- ⊕ - Miejsceowe połączenie wyrównawcze
- ⌚ - główna szyna wyrównawcza
- ⌚ - oprawa oświetleniowa świetłóvkowa 2x36W
- ⌚ - Oprawa świetłóvkowa kasetonowa 4x18W
- ⌚ - czujka temperatury

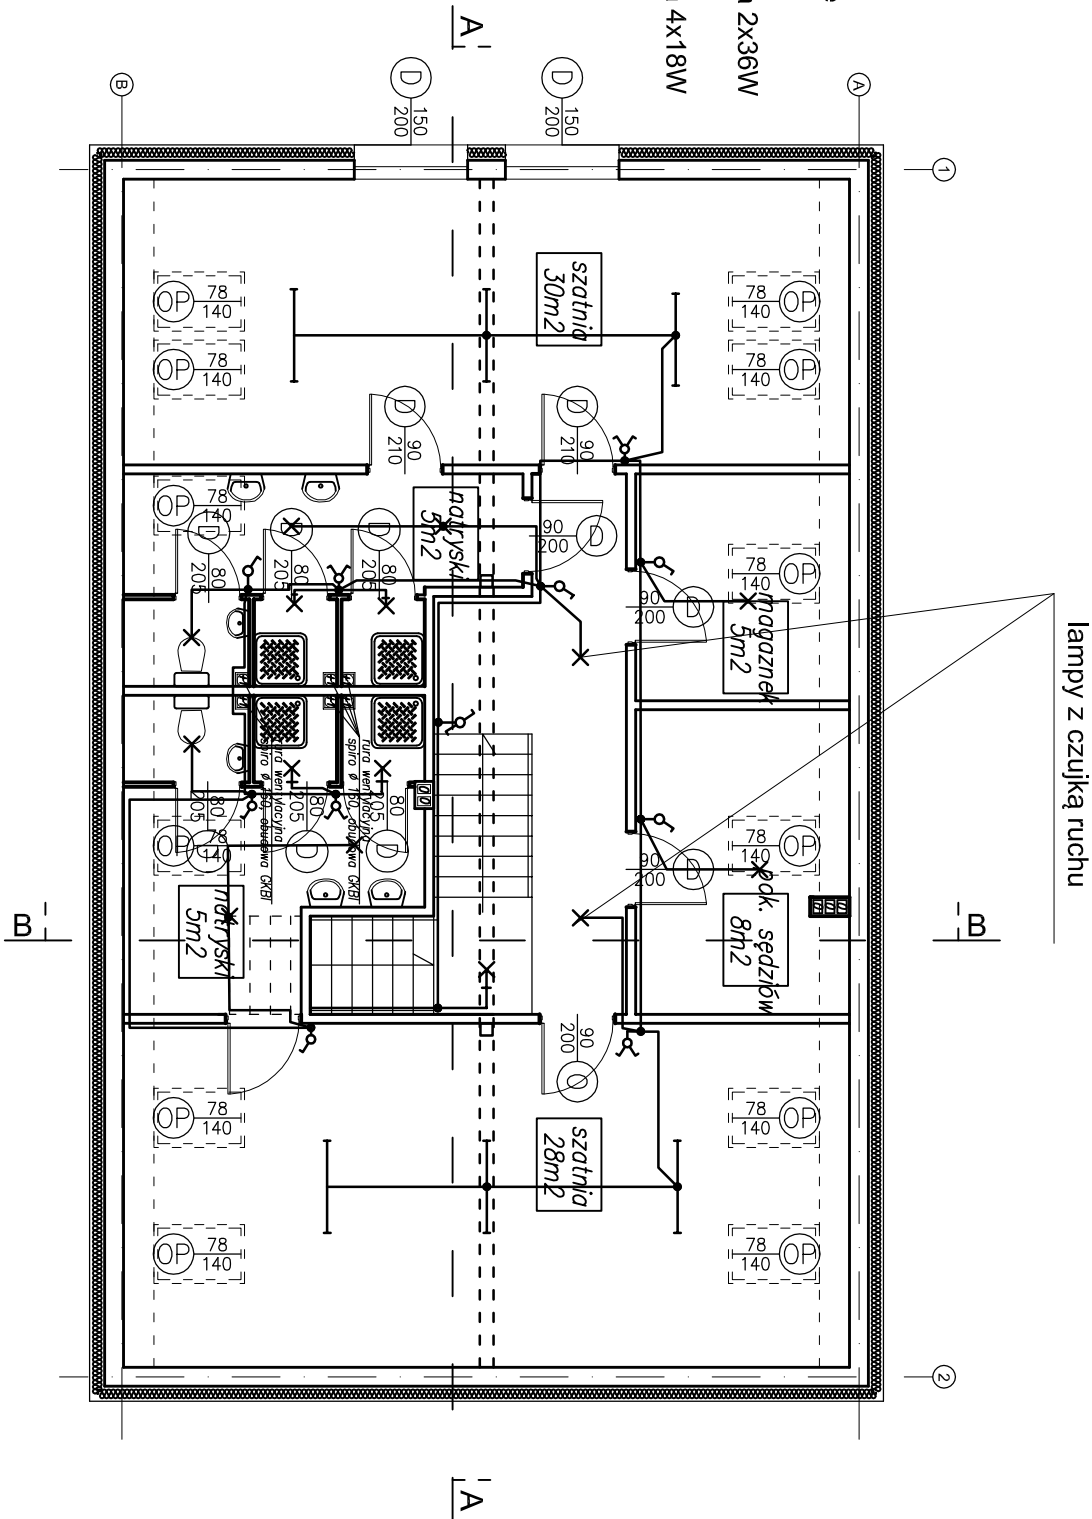

0.1	szatnia terakota	30m²
0.2	natryski terakota	5m²
0.3	natryski terakota	5m²
0.4	wc terakota	5m²
0.5	szatnia terakota	28m²
0.6	kommunikacja terakota	7m²
0.7	pokój sędziów terakota	8m²
0.8	pom. magazynowe terakota	5m²

Pow. użytł. poddasza 91 m²

- 1.Instalację oświetleniową w celiści należy wykonać przewodem TDp 3x1,5
- 2.Instalację do gniazd wtyczkowych jednofazowych wykonać przewodem TDp 3x2,5
- 3.Wyłączniki należy umieścić na wysokości 1,4m gniazda wtyczkowe w kuchni na wys.0,9m gniazda wtyczkowe w pokojach na wys.0,3m
- 4.Ochrona przepięciowa – na tablicy zamontować ogranicznik wyrstorowy klasy B+C
- 5.Przewody na elementach drewnianych układać w R/S

TEMAT: GMINNY BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY SIEDZIBA KLUBU SPORTOWEGO, ŚWIETLICA WIEJSKA I GARAŻ OSP	
LOKALIZACJA: LISÓW, GMINA ELBLĄG DZIAŁKA NR 13/53	
INWESTOR: GMINA ELBLĄG, UL. BROWARNA 85, 82-300 ELBLĄG	
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA RYSUNKU: RZUT PODDASZA	
PROJ.	Sławomir Wojtyła
W.A.M/0077/ZOOE/11	PODPIS:
SPR.	inż. Tomasz Gajewski
W.A.M/0059/PW/OE/03	
SKALA 1:100	DATA OPRACOWANIA: LISTOPAD 2016
	NR RYS. 2