


Załącznik nr 8b.

Izolinie stężeń maksymalnych godzinowych dla tlenku węgla (CO) w $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (dopuszczalne $30\,000\ \mu\text{g}/\text{m}^3$)

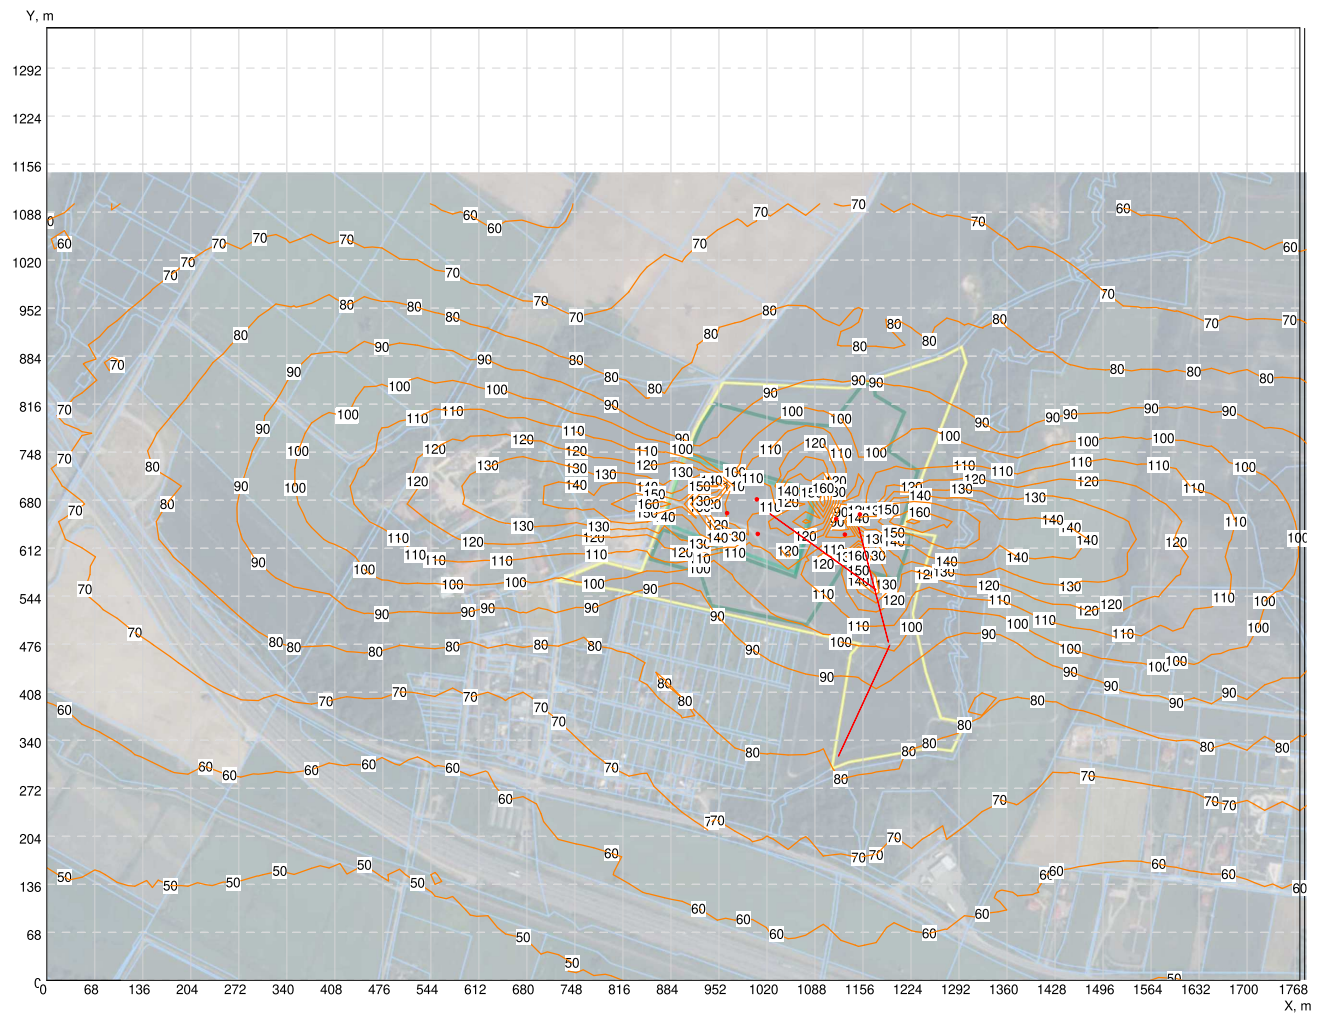

Obiekt : Komorowo Żuławskie I

CO

Kreślone izolinie : Stężenia maksymalne Smax [ng/m^3] :


Zakres :

od 0.0

do 175.0

krok 10.0

**Izolinie stężeń rocznych średnich dla dwutlenku azotu (NO₂) w µg/m³
(dopuszczalne 40 µg/m³)**

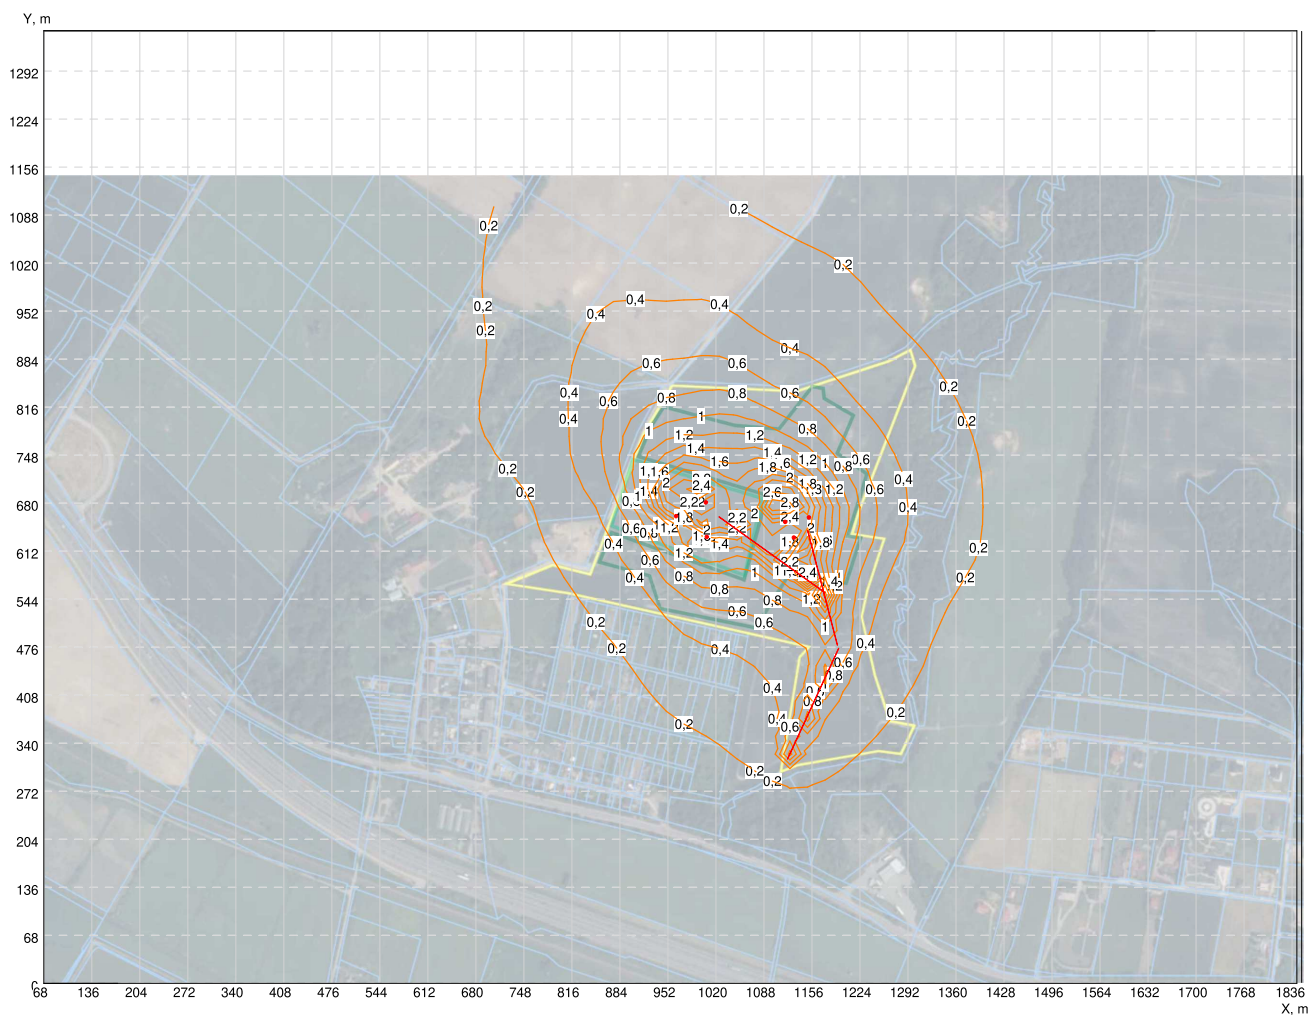

Obiekt : Komorowo Żuławskie I

NO₂

Kreślone izolinie : Stężenia średnie Sa [µg/m³] :


Zakres :

od 0.00

do 3.00

krok 0.20

Izolinie stężeń maksymalnych godzinowych dla dwutlenku azotu (NO₂) (dopuszcz. 200 µg/m³)

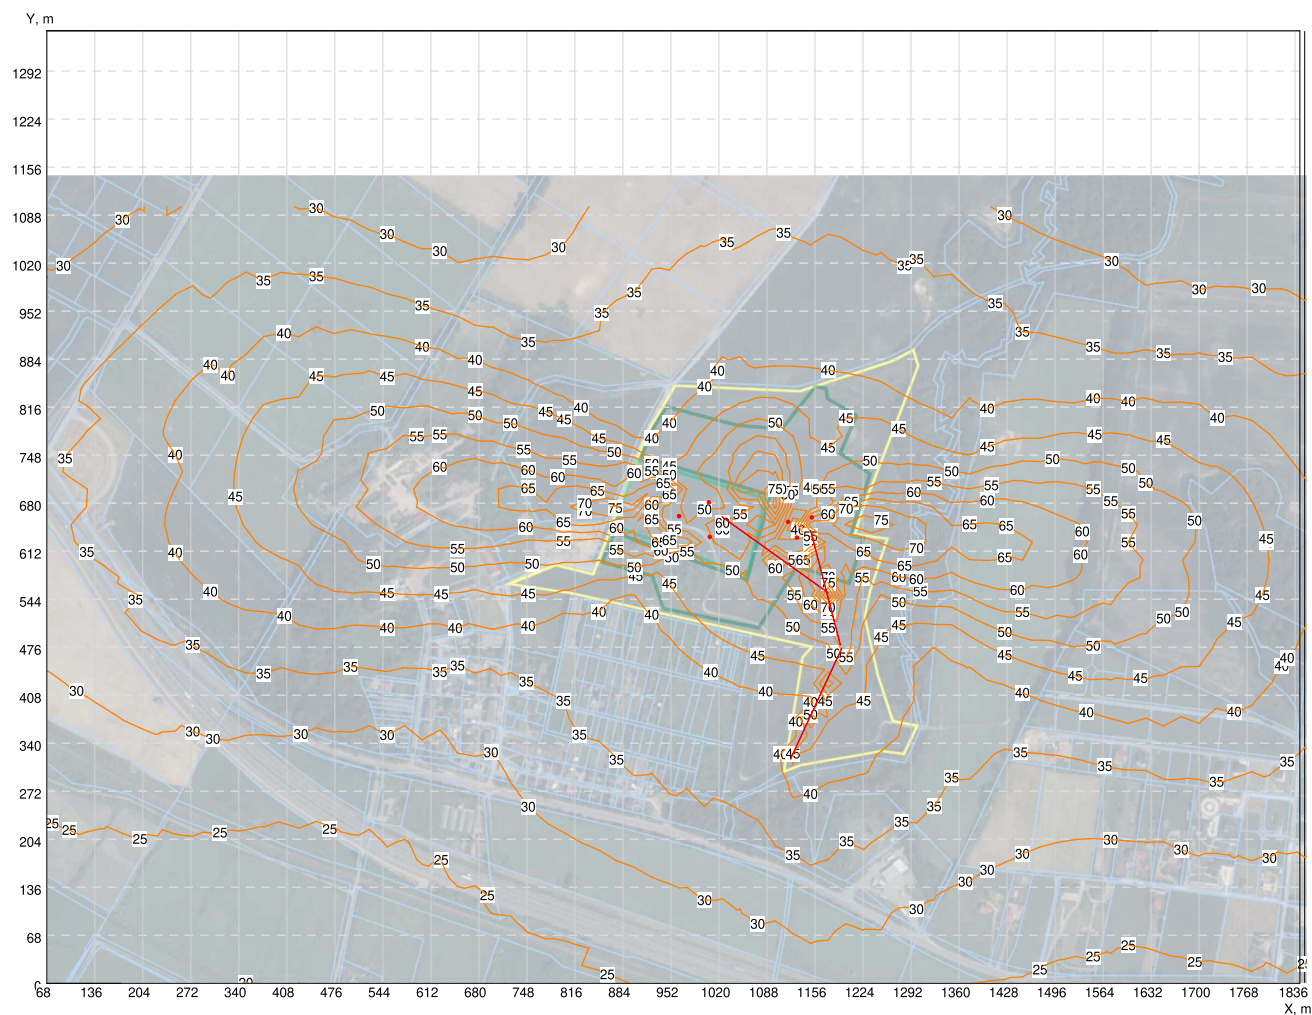

Obiekt : Komorowo Żuławskie I

NO₂

Kreślone izolinie : Stężenia maksymalne Smax [ng/m³] :

Zakres :

od 0.0

do 90.0

krok 5.0

**Izolinie stężeń średnich rocznych dla dwutlenku siarki (SO₂) w µg/m³
(dopuszczalne 20 µg/m³)**



Obiekt : Komorowo Żuławskie I

SO₂

Kreślone izolinie : Stężenia średnie Sa [µg/m³] :


Zakres :

od 0.00

do 0.15

krok 0.01

**Izolinie stężeń maksymalnych godzinowych dla dwutlenku siarki (SO₂) w µg/m³
(dopuszczalne 350 µg/m³)**

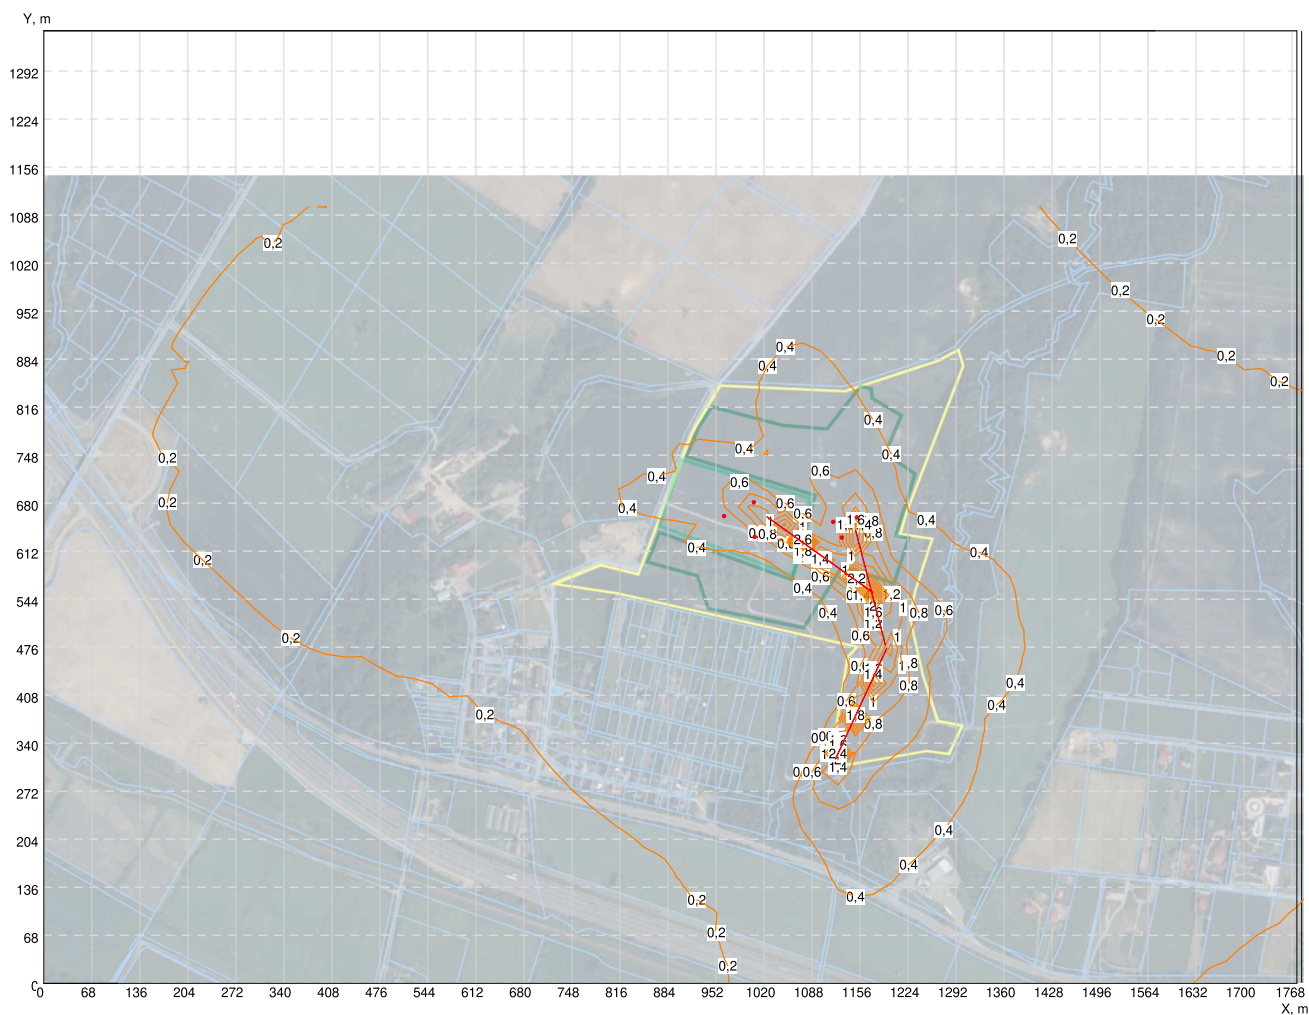

Obiekt : Komorowo Żuławskie I

SO₂

Kreślone izolinie : Stężenia maksymalne S_{max} [ng/m³] :


Zakres :

od 0.0

do 3.0

krok 0.2

**Izolinie stężeń rocznych średnich dla pyłu zawieszonego ogółem w $\mu\text{g}/\text{m}^3$
(dopuszczalne $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$)**

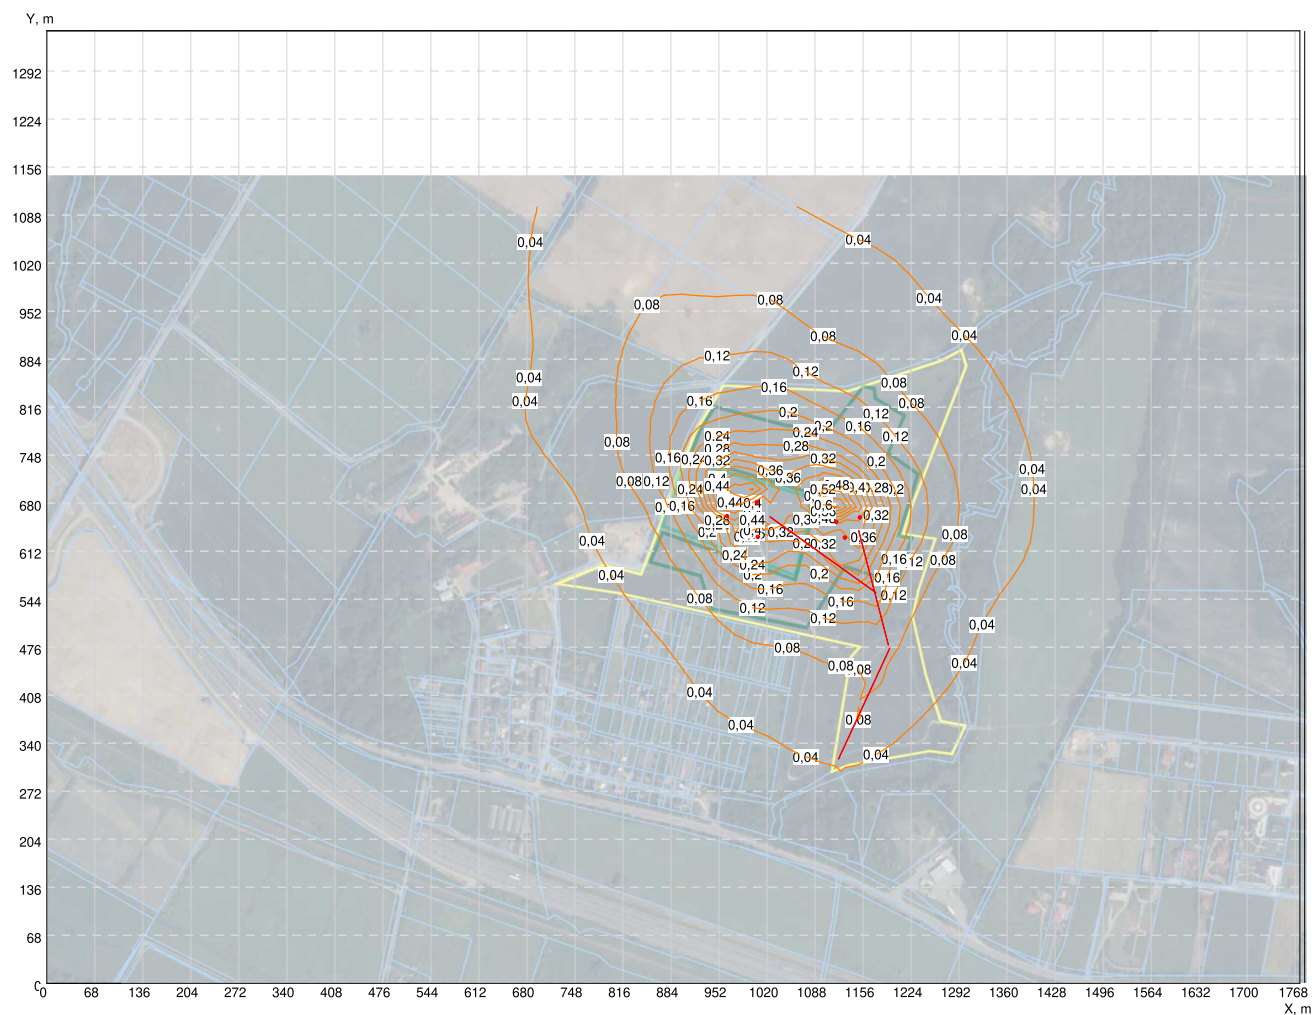

Obiekt : Komorowo Żuławskie I

TSP

Kreślone izolinie : Stężenia średnie S_a [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] :


Zakres :

od 0.00

do 1.00

krok 0.04

**Izolinie stężeń maksymalnych godzinowych dla pyłu zawieszonego ogółem w $\mu\text{g}/\text{m}^3$
(dopuszczalne $280 \mu\text{g}/\text{m}^3$)**

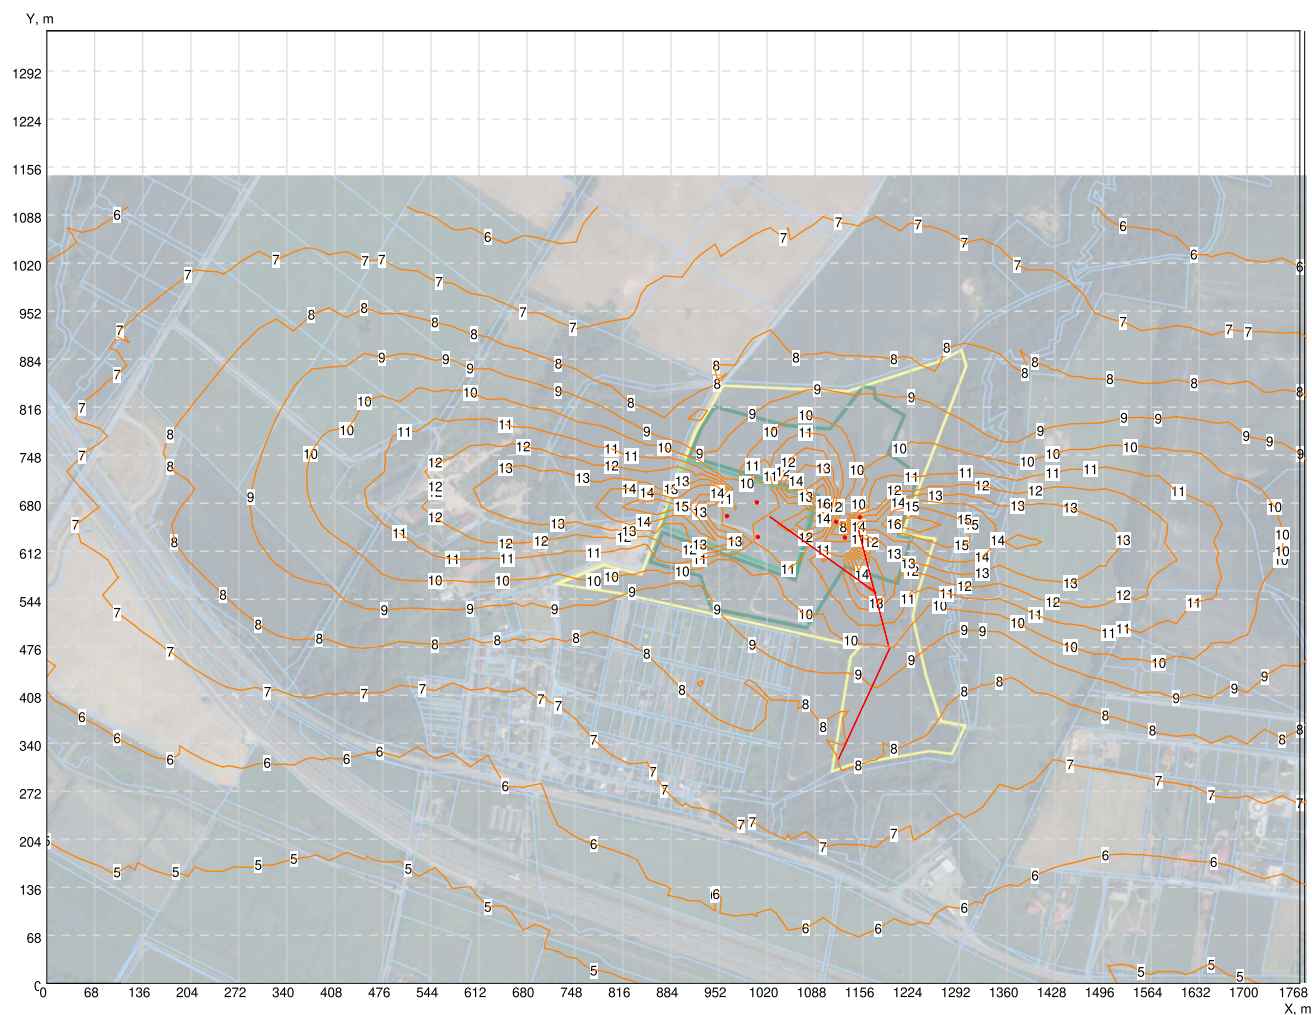

Obiekt : Komorowo Żuławskie I

TSP

Kreślone izolinie : Stężenia maksymalne S_{max} [ng/m^3] :

Zakres :

od 0.0

do 20.0

krok 1.0